

## GÜVENLİK, KIYAFETİ-AYAKKABISI VE EKİPMANLARI ALIM

### 1. KISIM GÜVENLİK KIYAFETLERİ

Güvenlik kıyafetleri; işçileri bakanlığı yönetmeliğine uygun olmalıdır.

**Güvenlik Kışlık Polar Ceket:** Siyah renk özel güvenlik poları, birinci sınıf polar malzemesinden üretilmiş olmalıdır. **Akrilik antifirik universal polar malzemeden üretilmelidir (400-450 gr).** Anti-pilling özelliği sayesinde tüylenme ve boncuklanmaya karşı son derece dayanıklı, uzun süreli kullanım için uygun olmalıdır. Vücudu saran slim fit kesimi, ekstra sıcaklık sağlamalı, soğuk havalarda kullanıma uygun olmalı. Polar montun ön kısmında pratik depolama için kullanışlı 2 adet cep bulunmalıdır. Üst göğüs kısmında özel güvenlik arması, 1. kalite 3D baskı ile işlenmiş olmalı Poların arkasında ise reflektör üzerine nakış yapılarak özel güvenlik yazısı yer almalıdır, düşük ışık koşullarında görünürlüğü sağlamalıdır.



Yazlık tişört idarece kapalı personel için uzun kollu talep edilebilir.  
Beden ölçüleri firma tarafından belirlenecektir.

| Malzeme Adı        | Sayısı | Birim |
|--------------------|--------|-------|
| Yazlık Tişört      | 270    | Adet  |
| Kışlık Tişört      | 270    | Adet  |
| Kışlık Polar Ceket | 135    | Adet  |

### 2. KISIM GÜVENLİK AYAKKABISI

Güvenlik AYAKKABILARI; işçileri bakanlığı yönetmeliğine uygun olmalıdır.

| Malzeme Adı     | Sayısı | Birim |
|-----------------|--------|-------|
| Yazlık Ayakkabı | 135    | Çift  |
| Kışlık Bot      | 135    | Çift  |

At


9

→

### 3. KISIM AKORDİYON BARIYER

#### AKORDİYON BARIYER TEKNİK ŞARTNAMESİ TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Akordiyon bariyer açıldığında 5.600 mm (beş bin altıyüz milimetre) uzunluğunda olacaktır.
2. Bariyerlerin kapalı uzunluğu ilk tekerlekten son tekerleğe ise 800 mm (sekizyüz milimetre) olacaktır.
3. Bariyerlerin genişliği (eni) 435 mm (dört yüz otuz beş milimetre) olacaktır.
4. Bariyerler birbirine bağlantı aparatı ile bağlanabilir olacaktır. Bariyerler birbirine bağlandığında tek parça olarak görünecektir.
5. Yüksekliği yerden en az 1.200 mm (bin iki yüz milimetre) olacaktır.
6. Bariyerler 15 modülden oluşacaktır.
7. Bariyerlerin dikme ve makas profillerinde kullanılan malzeme çelik kutu profil olacaktır.
8. Bariyerlerin zeminde bulunabilecek çakıl vb. malzemelere takılmadan çalışması için; alt şaselerin yerden yüksekliği en az 120 mm (yüz yirmi milimetre) olacaktır.
9. Her iki dikme arası 3 40 mm (üç yüz kırk milimetre) ile 3 60 mm (üç yüz altmış milimetre) arasında olacaktır.
10. Bariyerlerin ağırlığı 57 kg olacaktır.
11. Dikmelerde kullanılan profil ölçüleri 40 mm x 40 mm, et kalınlığı 0,7 mm olacaktır.
12. Bariyerlerin makas profil ölçüleri 20 mm x 30 mm, et kalınlığı en az 0,7 mm olacaktır.
13. Yatay üst profil ölçüsü 20 mm x 40 mm, et kalınlığı 0,7 mm olacaktır.
14. Yatay alt profil ölçüsü 20 mm x 40 mm, et kalınlığı 0,7 mm olacaktır.
15. Kullanılan tekerlerin malzeme cinsi plastik ve ya plastik türevi (polipropilen, kopolimer, moblen vb.) malzemeden üretilmiş olacaktır. Her tekerleğin iç kısmının merkezi etrafında bulunan dişli sistem ile mukavemeti sağlanacaktır. Her iki dikme profilinden birinde iki adet tekerlek olacaktır. Tekerleklerin çapı 940 mm (dokuz yüz kırk milimetre) ile 960 mm (dokuz yüz altmış milimetre) arasında olacaktır. Tekerleklerin yere basan yüzeyinin eni 28 mm (yirmi sekiz milimetre) olacaktır. Tekerlekler siyah renkli plastik malzemeden üretilmiş olacaktır.
16. Bariyerlerin ilk ve son çerçevesinde bulunan her iki tekerde toplamda dört adet fren sistemi bulunacaktır.
17. Tekerler anahtar veya aparat yardımıyla kolayca değiştirilebilir olacaktır.
18. Bariyerlerin makaslar ve dikmeler arasındaki bağlantılarını sağlayan metal boruların dış çapı en az 16 mm (on altı milimetre), et kalınlığı 1,2 mm (bir virgöl iki milimetre) olacaktır.
19. Metal boruların üzerine geçirilmiş ikinci katman ayar boruları; plastik ve ya plastik türevi (polipropilen, kopolimer, moblen vb.) malzemeden üretilmiş olacaktır. Plastik boruların uzunluğu 76 mm (yetmiş altı milimetre) ve et kalınlığı en az 1,8 mm (bir virgöl sekiz milimetre) olacaktır. Ayar borularının dış çapı 20 mm (yirmi milimetre) olacaktır. Ayar borularının başlarında bulunan fatura kısmı ise 25 mm (yirmi beş milimetre) çapında ve 3 mm (üç milimetre) kalınlığında olacaktır.
20. Bariyerlerde bulunan profiller RAL 9006 metalik gri renkli elektrostatik kaplamalı olacaktır.
21. Bariyerlerin akordiyon açılır sistemini sağlamak için makaslar 2'li çapraz yan yana açılır sistem olacaktır.
22. Bariyerlerin kafa ve çamurlukları; plastik ve ya plastik türevi (polipropilen, kopolimer, moblen vb.) malzemeden üretilmiş olacaktır.
23. Bariyerlerde bulunan bütün plastik aksamlar (reflektörler hariç) siyah renkli olacaktır.
24. Bariyerlerin kafa ve çamurluk plastikleri üzerinde bulunan yuvalarda; gece görüş sağlayan polikarbon malzemeden üretilmiş reflektörler bulunacaktır. Reflektörlerin ölçüleri 24,5 mm (yirmi dört virgöl beş milimetre) x 49 mm (kırk dokuz milimetre) ve et kalınlığı 4 mm (dört milimetre) olacaktır.
25. Ürünlerle birlikte yerli malı belgesi, kalite belgeleri (ISO Belgeleri) sunulacaktır.
26. Ürün direklerine idarenin belirlediği logo ve yazı bastırılacaktır.

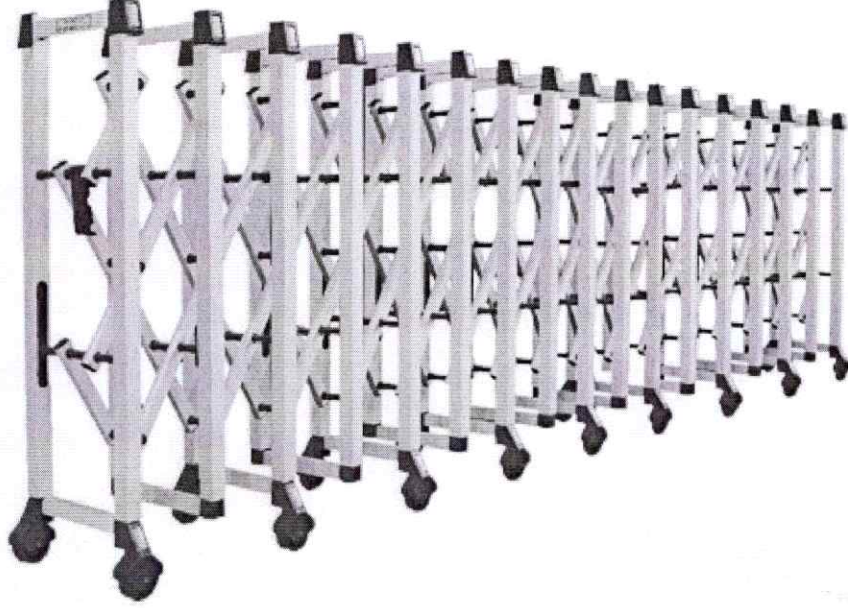

|                           |      |        |
|---------------------------|------|--------|
| Ürün adı                  | Adet | Birimi |
| Akordiyon Bariyer (5,6 m) | 20   | Adet   |

✗

✗

✗

#### 4. KISIM GÜVENLİK MALZEMELERİ

##### 1. EL-FENERİ

Işık Özelliği en az P50, Işık Mesafesi en az 750 mt olmalıdır. Işık rengi gün ışığı, beyaz, çalışma süresi en az 6 saat, alüminyum metal gövde ve dayanıklı olmalıdır, 5 Modda Aydınlatma Yüksek ,Orta,Düşük 2 modda sellektör. Şarj Edilebilir Pil olmalı (220/240 Watt 50/60 Hz) ( 26650 8800mAh 4.2v ) ( type c ile Dolum ) Usb Çıkış Powerbank Olarak Kullanım

Işık Rengi; Beyaz ( Gün ışığı ), Çalışma Süresi en az 6 saat

Gövde Malzemesi; Alüminyum Metal, Kullanım Şekli; 5 Modda Aydınlatma

Yüksek ,Orta,Düşük 2 modda sellektör, Kullanım Özellikleri :Elde Kullanım

Teknik Özellikleri; Şarj Edilebilir Pil 220/240 Watt 50/60 Hz ( en az 8800mAh 4.2v ) ( type c ile Dolum )

Usb Çıkış Powerbank Olarak Kullanım uygun olmalıdır. Kutu İçeriği :Ürün,Usb Şarj Kablosu ve Şarj edilebilir Pil

Led Ampül Ömrü en az 100.000 saat olmalıdır.

Güvenlik personeli tarafından kullanıma uygun kompakt yapıda olmalıdır. Enerji tasarruf özelliği olmalıdır. Resim görsel amaçlıdır.



|   |                  |                                                                                                                                   |  |
|---|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2 | 90 cm Konik Duba | Kırmızı/Turuncu – Reflektörlü,<br>Zincir halka takılabilir<br>Ölçüler;385 x 900 mm<br>En az 3 kg, PVC malzemeden<br>üretilmelidir |  |
|---|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

✗

➔

➔

|   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |
|---|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 90 cm Konik Duba       | Kırmızı/Turuncu Renk - 90 cm - Reflektörlü - Zincir Geçirme Kanallı - Trafik Levhaları Montajına Uyumlu Ölçüler; 385 x 900 mm, rüzgara dayanıklı ağırlıkta olmalıdır, PVC malzemeden üretilmelidir                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 4 | Delinatör              | Kırmızı/Turuncu Renk - Reflektörlü - 100 x 8 cm - Montaj Ekipmanı ile, Ölçü en az 100 x 8 cm, Taban Çapı en az Ø 20 cm, Ağırlık en az 1200gr + 100gr Malzeme Türü: TPE Renk Opsiyonları Kırmızı/Turuncu reflektörlü, esnek yapıda olmalı. Montaj Şekli : 10x100 mm Trifon Vida ve 16 mm Plastik Dübel Montaj malzemeleri ile birlikte verilmeli                                                                                            |    |
| 5 | Emniyet Şeridi         | Kırmızı Beyaz - 500 M<br>Ölçü; 6 cm x 500 m Kalınlık en az 40 mikron ( µm )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| 6 | Şerit Düzenleme Butonu | Sarı Renk - Taban Üzeri Reflektörlü - 1000 x 200 mm - Delinatörlü , Delinatör Ölçüsü 450x 80 mm - Delinatörü Değiştirilebilir. En az 4,1 kg Malzeme: PPC Taban - TPU Delinatör<br>Özellikler : Reflektif Bantlı Delinatör, Taban Üzerinde Reflektif Mercek, Dairesel Uyarı, Körük Sistemi, Esnek Tasarım, UV Katkılı Parlak Oran ve Sarı Renk, Eğilme ve Bükülmelere Karşı Dayanıklı, Mikroprizmatik Reflektif, Hasar Durumunda Delinatörü |  |

A7

A

|   |                |                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                | Değiştirilebilir, Evelux lamba ve Levha Takılabilme<br><br>Uygulama : Ø18 x L90 x Ø10 mm Vida Dübel<br>Belgelendirme<br><br>Montaj malzemeleri dahil |                                                                                     |
| 7 | Plastik Zincir | Kırmızı Beyaz - 10 M x 2,5 Cm, PP malzeme                                                                                                            |  |

| Ürün adı                              | Adet | Birimi |
|---------------------------------------|------|--------|
| El Feneri                             | 20   | Adet   |
| Konik Duba (Zincir halka takılabilir) | 50   | Adet   |
| Konik Duba (levha takılabilir)        | 50   | Adet   |
| Delinatör                             | 200  | Adet   |
| Emniyet Şeridi (500 metre)            | 50   | Adet   |
| Şerit Düzenleme Butonu                | 100  | Adet   |
| Plastik Zincir (10m×2,5 cm)           | 30   | Adet   |

9


9

9

## El Tipi Metal Üst Arama Dedektörü

1. Çalışma Frekansı: en az 22 KHZ
2. Çalışma Voltajı: 9 V veya şarj edilebilir pil
3. Boyutlar: boyutları en fazla 450mm,90 mm,50mm, en faz 450 gr,
4. Demir metaller ve diğer metalleri ayırt etme,
5. Sesli, ışıklı ve titreşimli Uyarı,
6. Düşük bataryada sesli ve ışıklı uyarı,
7. Hassasiyet ayarı yapabilme,
8. Şarj edilebilir (Opsiyonel)
9. Deri kılıflı, kolay kullanım
10. Ergonomik ve sağlam tasarım
11. Yüksek Duyarlılık ve Seçicilik
12. Oto-frekans Kilitleme
13. Portatif ve Rahat Kılıf
14. Ni-Mh Batarya (Şarj edilebilir) (Pil dahil)
15. Titreşim (Standart)
16. Resim görsel amaçlıdır

| Ürün adı                          | Adet | Birimi |
|-----------------------------------|------|--------|
| El Tipi Metal Üst Arama Dedektörü | 15   | Adet   |



**MAKÜİKG**  
KORUMA VE GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ  
Osman Nuri AYDIN  
ŞUBE MÜDÜRÜ

**MAKÜİKG**  
KORUMA VE GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ  
Yahya ALTINKURT  
GÜVENLİK ŞENİ

Figen TEPELİ  
Özet Güv. Gör.

## 5. KISIM BAS KONUŞ TELSİZ

### EKRANLI BAS-KONUŞ EL TELSİZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Talep edilen bas-konuş el telsizleri, takılacak sim-kart vasıtası ile, internet altyapısı olan 2G, 3G ve 4G mobil operatör şebekeleri üzerinden birbirleri ile haberleşebilecek ve ülke çapında geniş bir kapsama alanı sağlayabilecek yetenekte olmalıdır.
2. Cihazın kayıtladığı ses ve veri hizmetlerini sağlayan bas-konuş sunucusu Türkiye sınırları içinde ve Tier III sertifikasına sahip olmalıdır.
3. Bas-konuş el telsizi CE sertifikalı olmalıdır.
4. Bas-konuş el telsizi grup, özel (bire-bir) ve acil çağrıları desteklemelidir.
5. Bas-konuş el telsizinin ekran boyutu en az 1.45 inç olmalıdır.
6. Bas-konuş el telsizinin anteni cihazın plastik gövdesi ile bütünleşik ve dahili olmalıdır.
7. Bas-konuş el telsizinin ekranı en az 128\*64 piksel çözünürlükte olmalıdır.
8. Bas-konuş el telsizi Linux işletim sistemine sahip olmalıdır.
9. Bas-konuş el telsizinin beslemesinde kullanılacak adaptörler, Avrupa (Türk) priz tipine uygun olmalıdır.
10. Bas-konuş el telsizi Türkiye’de kullanılan 2G, 3G ve 4G şebekeleri desteklemelidir.
11. Bas-konuş el telsizinin menü ve kullanıcı ara yüzü Türkçe’yi desteklemelidir. Cihazın dili kendi menüsünden Türkçe ya da İngilizce seçilebilmelidir.
12. Bas-konuş el telsizi üzerinde geçmiş çağrı kayıtları tutatabilmeli ve gerektiğinde geçmiş 30 çağrı kaydı dinlenebilmelidir.
13. Bas-konuş el telsizlerinde görüşme önceliği özelliği bulunmalıdır. Bu sayede öncelikli telsiz, daha az önceliği olan bir telsizin anonsunu keserek araya girebilmeli ve anonsa devam edebilmelidir.
14. Bas-konuş el telsizinin üzerinde PTT (push to talk) için dahili bir buton bulunmalıdır.
15. Bas-konuş el telsizinin entegre GPS alıcısı olmalıdır. GPS alıcısı cihaza entegre olmalı ve harici bir aparata ihtiyaç duyulmamalıdır.
16. Bas-konuş el telsizinin ana ekranında şebeke sinyali seviyesi, ses seviyesi, batarya durumu, saat, tarih, grup adı, kullanıcı adı, çağrı yapan kullanıcı ve GPS durum bilgileri görüntülenmelidir.
17. Bas-Konuş telsiz üzerinde dahili el feneri bulunmalıdır. Cihaz üzerindeki özel bir buton vasıtası ile el feneri açılıp kapatılabilmelidir.
18. Bas-konuş el telsizinin üzerinden acil çağrı (SOS) yapmak için önceden ayarlanmış bir buton olmalıdır. Acil durumu butonu ile diğer telsizlere ya da operatör konsolunun ekranında acil durum bilgisi gönderilebilmelidir.
19. Bas-konuş el telsizinde otomatik tuş kilidi özelliği olmalıdır.
20. Bas-konuş el telsizlerde gönderme zaman sınırı olmalıdır.
21. Bas-konuş el telsizinin paket içeriğinde cihazların Türkçe kullanma kılavuzu bulunmalıdır.
22. Bas-konuş el telsizlerinin kemerde taşınabilmesi için kutu içeriğinde kemer klipsi bulunmalıdır. Kemer klipsi, telsizin batarya gövdesine vidalanarak tutturulmalıdır.
23. Bas-konuş el telsizinin çalışma sıcaklık aralığı en az -30°C ila +60°C arasında olacaktır.
24. Bas-konuş el telsizi bataryası ve şarj cihazı ile birlikte teslim edilecektir.
25. Bas-konuş el telsizinin hoparlör çıkış gücü en az 1.5W olacaktır.
26. Bas-konuş el telsizinin harici kulaklık mikrofon bağlantıları için bir aksesuar girişi bulunacaktır.
27. Telsiz bataryası Li-Ion tipte ve en az 4000mAh kapasitede olacaktır.

28. Telsiz bataryası micro-USB kablo ile şarj edilebilecektir. Bu bataryalar telsiz gövdesinden ayrı şekilde de şarj edilebilmelidir. Telsiz ve bataryası cihazın paket içeriğindeki bir masaüstü şarj cihazı ile şarj edilebilmelidir.
29. Bas-konuş el telsizlerinde ekran arka aydınlatması bulunmalıdır. Aydınlatma, telsize bir çağrı geldiğinde otomatik aktif olacak şekilde ayarlanabilir olmalıdır.
30. Bas-konuş el telsizlerinde grup ve kullanıcıların seçilebilmesi için rehber bulunmalıdır.
31. Bas-konuş el telsizlerinin şebeke seçimi otomatik ya da manuel olarak yalnızca 4G, 3G, 2G şebekelerinden biri seçilebilir olmalıdır.
32. Gerekğinde bas-konuş el telsizinin yazılım güncellemesi yapılabilir olmalıdır.
33. Bas-konuş el telsizlerinin kullanıcı hesap parametreleri kablo ile ya da havadan programlanabilir olmalıdır.
34. Talep edilen bas-konuş el telsizlerle ilgili oluşabilecek arızada 24 Saat içerisinde müdahale edilmelidir.
35. Teklif edilen bas-konuş el telsizlerinin ilimizde veya 24 saat içinde çözüm sunacak yetkili servisi bulunmalıdır.
36. Bas-konuş el telsizinin ağırlığı bataryası dahil en fazla 250gr ve boyutları en fazla 135mmx60mmx40mm (compact ölçülerde olmalıdır) olmalıdır.
37. Telsiz kullanımı için varsa lisanslı yazılımı sınırsız olmalı veya 31.12.2025 tarihine kadar açık olmalıdır. (lisans yazılımı daha sonra temin edilecektir)

#### Kulaklık

- Kulaklık mikrofon seti teklif edilen telsiz modeli ile sorunsuz çalışmalıdır.
- Telsiz kullanıcısı istediğinde dinleme ve anons yapma işlemlerini bu kulaklık mikrofon seti vasıtası ile gerçekleştirebilecektir.
- Kulaklık mikrofon setleri, kablosu üzerindeki mikrofon kısmı üzerinde PTT (bas konuş) butonuna sahip olacaktır.
- Kulaklık mikrofon setinin mikrofon kısmı üzerinde yaylı metal klips bulunmalıdır. Bu klips ile mikrofon kullanıcının yakasına ya da kıyafetinin uygun bir yerine tutturulabilmelidir.
- Kulaklık mikrofon setinin kulaklık kısmı, şeffaf akustik tüp tipte olacaktır.
  - Kulaklık mikrofon setinin kulaklık kısmı için 1 adet şeffaf renkte yedek kulaklık ucu verilecektir.
  - Kulaklık mikrofon setinin mikrofon empedansı 2.2KHz +/-%20 olmalıdır.
  - Kulaklık mikrofon setinin hoparlör empedansı 32 OHm +/-%10 olmalıdır.
  - Kulaklık mikrofon setinin telsiz soketi 3.5mm çapında ve 4 pinli tipte olacaktır.
  - Kulaklık mikrofon setinin telsiz soketi ve mikrofon arasındaki kablosunun çapı 3mm +/-%5 olmalıdır.
  - Kulaklık mikrofon setinin mikrofon ve kulaklık arasındaki kablosunun çapı 2mm +/-%5 olmalıdır.

- Resim görsel amaçlıdır



| Malzeme Adı               | Sayısı | Birimi |
|---------------------------|--------|--------|
| Bas Konuş Telsiz          | 141    | Adet   |
| Telsiz Uyumlu Kulaklık    | 141    | Adet   |
| Telsize ait yedek batarya | 30     | Adet   |

**MAKİNG**  
KORUMA VE GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ  
**Osman Nuri AYDIN**  
ŞUBE MÜDÜRÜ

**MAKİNG**  
KORUMA VE GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ  
**Yahya ALTINKURT**  
GÜVENLİK ŞEFİ

**Figen TEPELİ**  
Şefin Gv. Gör.

**KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN  
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE AİT ÜNİFORMA  
YÖNERGESİ TASLAĞI**

**BİRİNCİ BÖLÜM  
Genel Hükümler**

**Amaç**

**MADDE 1-** (1) Bu Yönergenin amacı, kamu kurum ve kuruluşlarında memur ve/veya sürekli işçi statüsünde çalışan özel güvenlik görevlileri ile il özel idareleri ve belediye şirketleri bünyesinde çalışan özel güvenlik görevlilerinin üniformalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

**Kapsam**

**MADDE 2-** (1) Bu Yönerge, kamu kurum ve kuruluşlarında memur ve/veya sürekli işçi statüsünde çalışan özel güvenlik görevlileri ile il özel idareleri ve belediye şirketleri bünyesinde çalışan özel güvenlik görevlilerine ait üniformaların renk, şekil, cins ve esasları ile bu üniformalarda kullanılacak işaret, sembol, logo ve armalarını kapsar.

**Dayanak**


**MADDE 3-** (1) Bu Yönerge;

- a) 26/6/2004 tarihli ve 25504 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 13 üncü maddesine,
- b) 07/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 22 nci maddesine,
- c) 09/10/1991 tarihli ve 21016 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine ekli Kadro Unvanları Esas Alınarak Giyecek Yardımı Yapılacak Personel başlıklı 1 sayılı Cetvelin 19 uncu sırasına,
- d) 25/10/1982 tarihli ve 17849 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

**Tanımlar**

**MADDE 4-** (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;

- a) Bakan: İçişleri Bakanı,
- b) Bakanlık: İçişleri Bakanlığı,
- c) Başkanlık: Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığını,
- d) Genelge: 2012/42 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Birleştirilmiş Genelgesini,
- e) Kanun: 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu,
- f) Kurum ve Kuruluş: Kamu kurum ve kuruluşları ile il özel idareleri ve belediye şirketlerini,
- g) Özel Güvenlik Görevlisi: Kanun kapsamında özel koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmek amacıyla istihdam edilen memur ya da sürekli işçi kadrosundaki kişiler ile il özel idareleri ve belediye şirketleri bünyesinde çalışan kişileri,
- h) Yönetmelik: 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği ifade eder.



## İKİNCİ BÖLÜM

### Üniformaya İlişkin Hususlar

#### Genel esaslar

**MADDE 5-** (1) Üniformaya ilişkin başlıca hususlar şunlardır;

- Üniformanın giyilmesi ve kullanılmasına ilişkin hususlarda Kanun ve Yönetmelik hükümleri uygulanır.
- Özel güvenlik görevlilerinin, bina ve müstemilatı dışında görevin özelliğine göre şapka veya iklim şartlarına göre bere takması zorunludur.
- Üniforma üzerinde omuzlarda apolet takma yeri bulunmaz.
- Kadın özel güvenlik görevlileri, yüzü örtmeyecek şekilde, desensiz, füme veya gri renk başörtüsü takabilir.
- Hamile olan özel güvenlik görevlileri, durumlarını doktor raporuyla belgelemek şartıyla sivil kıyafet ile görev yapabilir.
- Üniformanın sol omuz dikiş kısmında özel güvenlik görevlisi kimlik kartı takmak için paslanmaz metal halka bulunur.

#### Verilecek giyim eşyası, kullanma süresi ve miktarı

**MADDE 6-** (1) Özel güvenlik görevlilerine; pantolon, mont, ayakkabı, bot, kısa/uzun kollu tişört, şapka, bere, kaban ve yağmurluk, istihdam edildikleri kurum ve kuruluş tarafından verilir.

(2) Giyim eşyasının kullanma süresi ve miktarı bu Yönergenin Ek-1'inde yer alan I sayılı cetvelde belirlenmiştir.

#### Giyim eşyasında kullanılacak malzeme cinsi

**MADDE 7-** (1) Başkanlık tarafından giyim eşyasında kullanılacak malzeme ve bunların teknik özellikleri belirlenerek, Başkanlık resmi internet sayfasından yayınlanır. Kullanılacak malzeme ve teknik özellikleri günün teknolojik gelişmelerine ve görev şartlarına uygun olarak güncellenir.

(2) Teknik şartname, alım ve istihdamı yapan kurum ve kuruluş tarafından hazırlanır.

#### Üniformanın şekil ve renkleri

**MADDE 8-** (1) Özel güvenlik görevlilerinin kışlık, yazlık, kışlık sivil ve yazlık sivil olmak üzere dört ayrı üniforma şekli vardır.

(2) Kışlık üniforma aşağıdaki giyim eşyasından oluşur.

- Kışlık Pantolon: Diz altlarında ışıltı yansıtan gümüş renkte şerit olacak şekilde füme renkte kumaştan yapılır. Şekli bu Yönergenin Ek-2'sinde gösterilmiştir.
- Uzun kollu tişört: Yaka kısmı ve kol uçları füme, diğer bölümleri gri renkte kumaştan yapılır. Şekli bu Yönergenin Ek-3/B'sinde gösterilmiştir.
- Mont: Füme renkte kumaştan yapılır. Şekli bu Yönergenin Ek-4'ünde gösterilmiştir.
- Kaban: Füme renkte kumaştan yapılır. Şekli bu Yönergenin Ek-5'inde gösterilmiştir.
- Yağmurluk: Füme renkte su geçirmeyen kumaştan veya malzemeden yapılır. Şekli bu Yönergenin Ek-6'sında gösterilmiştir.
- Şapka: Füme renkte kumaştan yapılır. Şekli bu Yönergenin Ek-7/A'sında gösterilmiştir.
- Bere: Füme renkte malzemeden örülür. Şekli bu Yönergenin Ek-7/C'sinde gösterilmiştir.
- Bot: Siyah renkte deriden yapılır. Şekli bu Yönergenin Ek-8/B'sinde gösterilmiştir.



- (3) Yazlık üniforma aşağıdaki giyim eşyasından oluşur.
- a) Yazlık Pantolon: Diz altlarında ışıyı yansıtan gümüş renkte şerit olacak şekilde fîme renkte kumaştan yapılır. Şekli bu Yönergenin Ek-2'sinde gösterilmiştir.
  - b) Kısa/Uzun kollu tişört: Yaka kısmı ve kol uçları fîme, diğer bölümleri gri renkte kumaştan yapılır. Şekli bu Yönergenin Ek-3/A-B'sinde gösterilmiştir.
  - c) Ayakkabı: Siyah renkte deriden yapılır. Şekli bu Yönergenin Ek-8/A'sında gösterilmiştir.
  - ç) Şapka: Fîme renkte kumaştan yapılır. Şekli bu Yönergenin Ek-7/B'sinde gösterilmiştir.

(4) Sivil üniforma aşağıdaki giyim eşyasından oluşur. Şekli bu Yönergenin Ek-10'unda gösterilmiştir.

- a) Takım Elbise: Fîme renkte kumaştan yapılır.
- b) Gömlek: Beyaz renkte kumaştan yapılır.
- c) Kravat: Siyah renkte kumaştan yapılır.
- ç) Ayakkabı: Siyah renkte deriden yapılır.

(5) Sivil üniformada kullanılacak malzemeler ve teknik özellikleri kıyafeti verecek olan kurum ve kuruluşun inisiyatifindedir.

### ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

#### Üniformada Bulunması Gereken İşaret, Sembol, Logo ve Armalar

**MADDE 9-** (1) Özel güvenlik yıldızı, arması, kol arması, kurum kuruluşu ait logo/arma, özel güvenlik ibareli baskı yazı özel güvenlik görevlilerinin üniformalarında bulunması gereken tamamlayıcı unsurlardır.

(2) Tişört, mont, kaban ve yağmurluk gibi üst giyim eşyasının sol göğsü üstünde eni yedi santimetre boyu 10 santimetre olacak şekilde, şekli bu Yönergenin Ek-9/A'sında belirtilen özel güvenlik yıldızı arması bulunur.

(3) Sivil üniformanın sol göğsü üstüne eni yedi santimetre boyu 10 santimetre olacak şekilde, şekli bu Yönergenin Ek-9/A'sında belirtilen bezden üretilmiş özel güvenlik yıldızı arması dikilir.

(4) Şapka/berenin ön tarafına yedi santimetre çapında olacak şekilde, şekli bu Yönergenin Ek-9/B'sinde belirtilen özel güvenlik yıldızı arması dokunur.

(5) Üniformanın sağ kol kısmında dirsek ile omuz arasında eni iki buçuk santimetre boyu dokuz santimetre olacak şekilde, şekli bu Yönergenin Ek-9/C'sinde belirtilen kol arması dikilir.

(6) Üniformanın sol kol kısmında dirsek ile omuz arasında azami yedi santimetre çapında kurum/kuruluşa ait logo veya arma dikilir.

(7) Tişört, mont, kaban ve yağmurluk gibi üst giyim eşyasının sırt kısmında ışıyı yansıtan gümüş renkte Ek-3, Ek-4, Ek-5 ve Ek-6'da örneği bulunan "Özel Güvenlik" ibareli baskı bulunur.



**DÖRDÜNCÜ BÖLÜM**  
**Çeşitli ve Son Hükümler**

**Cezai Hükümler**

**Madde 10-** Bu Yönergeye aykırı hareket edenler hakkında Kanunun 20'nci maddesinin ilgili hükümleri uygulanır.

**Geçici Madde 1-** Yönergenin 2'nci maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşlar, hali hazırda kullanmış oldukları üniformaları 15/09/2021 tarihine kadar kullanabilirler.

**Yürürlük**


**Madde 11-** (1) Bu Yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

**Yürültme**

**Madde 12-** (1) Bu Yönerge hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

O.L.U.R

120

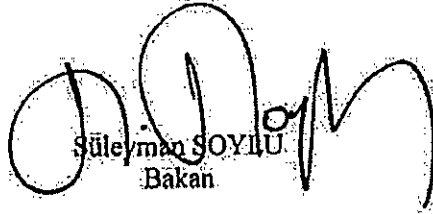  
Süleyman SOYLU  
Bakan




1 Sayılı Cetvel

| Sıra No | Cinsi                          | Miktarı    | Kullanma Süresi |
|---------|--------------------------------|------------|-----------------|
| 1       | Pantolon (Yazlık ve Kışlık)    | 2'şer Adet | 2 yıl           |
| 2       | Takım Elbise                   | 1 Takım    | 2 Yıl           |
| 3       | Yazlık Ayakkabı                | 1 Çift     | 1 yıl           |
| 4       | Kışlık Bot                     | 1 Çift     | 1 yıl           |
| 5       | Kışlık Mont                    | 1 Adet     | 2 yıl           |
| 6       | Tişört<br>(Kısa ve Uzun Kollu) | 2'şer Adet | 1 yıl           |
| 7       | Şapka ve bere                  | 1'er Adet  | 2 yıl           |
| 8       | Kaban                          | 1 Adet     | 3 yıl           |
| 9       | Yağmurluk                      | 1 Adet     | 2 yıl           |




EK-2


PANTOLON

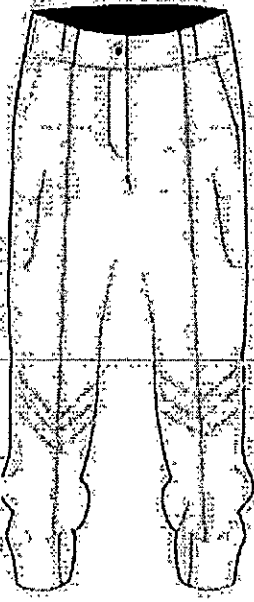

ÖNDEN GÖRÜNÜM

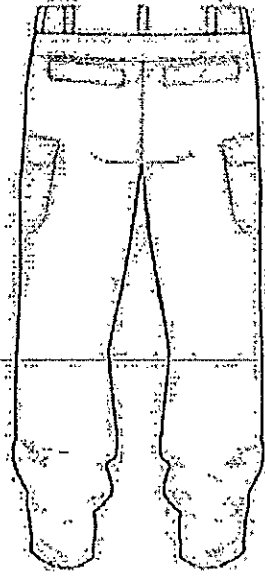

ARKADAN GÖRÜNÜM

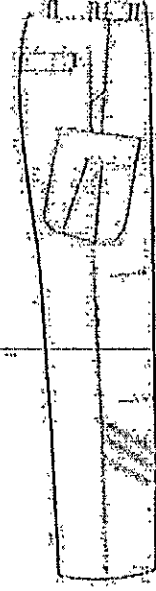

YANDAN GÖRÜNÜM



EK-3

TİŞÖRT  
EK-3/A

ÖNDEN GÖRÜNÜM

ARKADAN GÖRÜNÜM



EK-3/B


ÖNDEN GÖRÜNÜM

ARKADAN GÖRÜNÜM




EK-4

MONT  
ÖNDEN GÖRÜNÜM

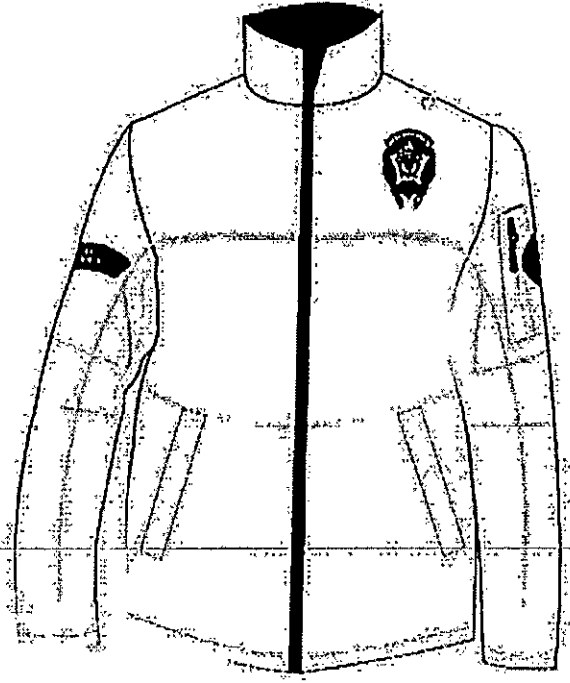

ARKADAN GÖRÜNÜM

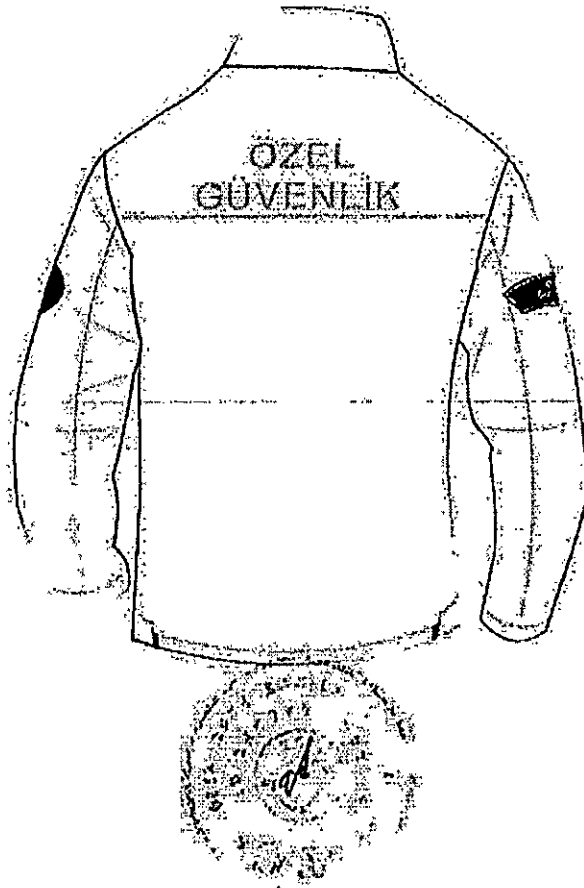


EK-5

EK-5/A  
KABAN DIŞ KISIM

ÖNDEN GÖRÜNÜM

ARKADAN GÖRÜNÜM

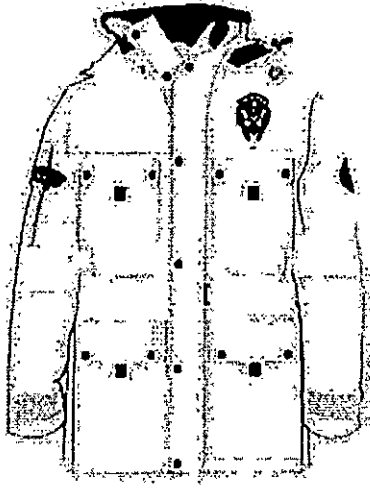

EK-5/B  
KABAN İÇ MONT


ÖNDEN GÖRÜNÜM

ARKADAN GÖRÜNÜM




EK-6

YAGMURLUK  
ÖNDEN GÖRÜNÜM

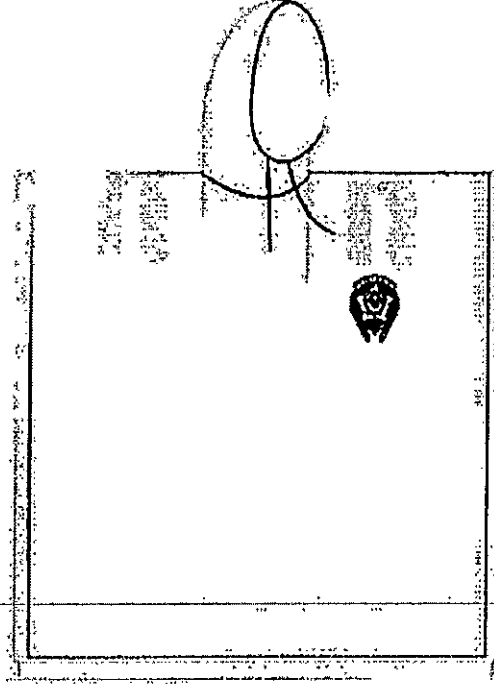


ARKADAN GÖRÜNÜM

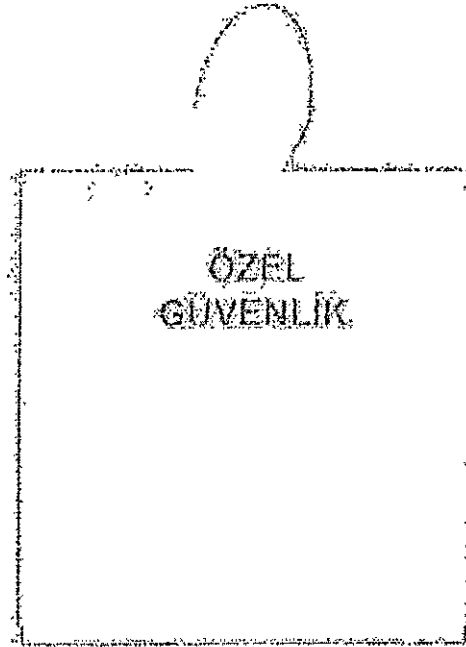


EK-7

EK-7/A  
KIŞLIK ŞAPKA

ÖNDEN GÖRÜNÜM

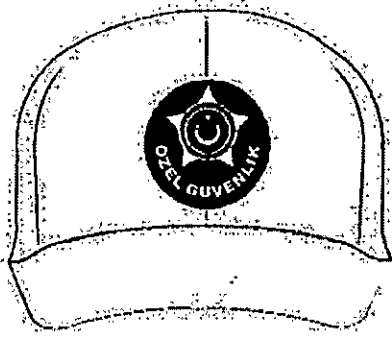


YANDAN GÖRÜNÜM

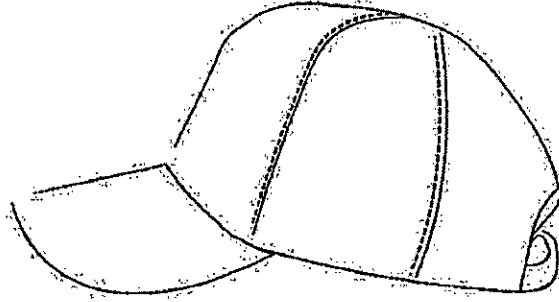


EK-7/B  
YAZLIK ŞAPKA


ÖNDEN GÖRÜNÜM

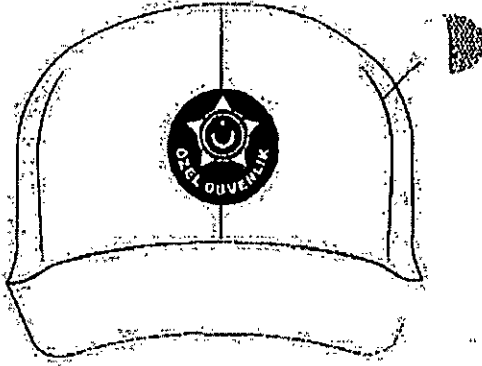

YANDAN GÖRÜNÜM

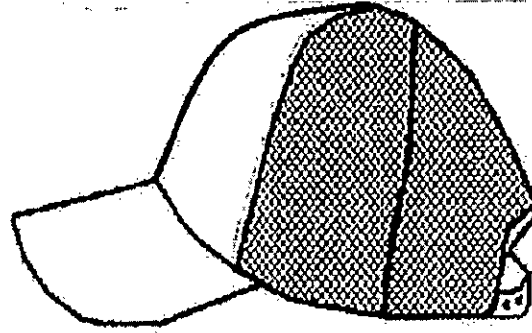


EK-7/C  
BERE

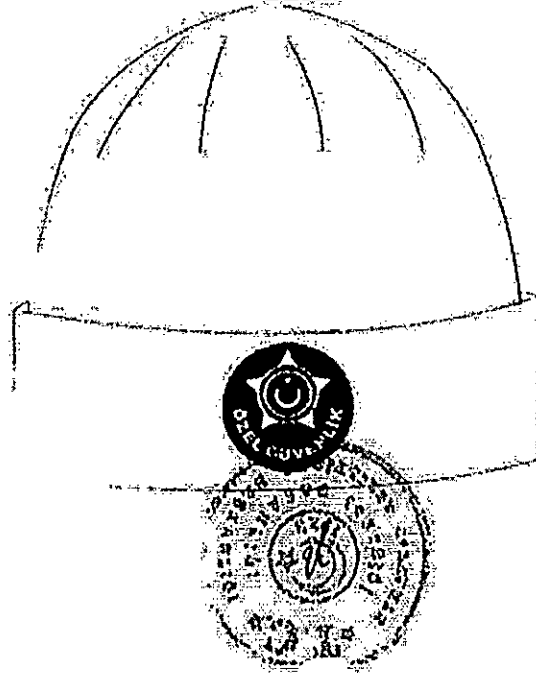

EK-8

EK-8/A  
AYAKKABI

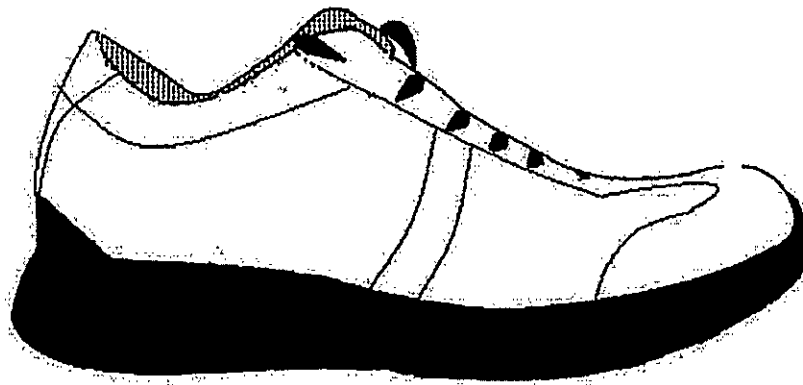

EK-8/B  
BOT



EK-9

EK-9/A  
ÖZEL GÜVENLİK YILDIZI ARMASI



EK-9/B  
ŞAPKA/BERE YILDIZI ARMASI



EK-9/C

KOL ARMASI

